


# PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ

## w dz. nr 6225/1 i 6220

### SKALA 1:100/500

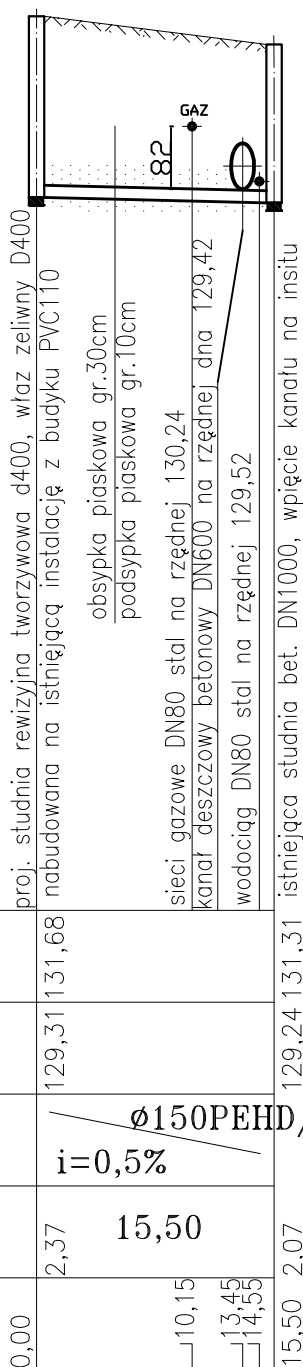

#### UWAGA:

- \* Wpięcie kanału w dno istniejącej studni betonowej oznaczonej S2 wykonać poprzez insitu, otwór w ścianie i w profilu kinety betonowej wykonać "wyłącznie" wiertnicą koronkową na mokro. Nie dopuszcza się rozkuwania młotem udarowym.
- \* Przed rozpoczęciem prac, należy upewnić się co do skrzyżowania odcinka sieci kanału sanitarnego z kanałem deszczowym.
- \* **Warunki szczególne występują w zakresie prac w obrębie gazociągów, przedstawione w piśmie w załączniku.**

P.P. 120,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	131,68
Rzędna dna kanału	129,31
Spadki	Ø150PEHD/PP średnica, mat. i=0,5%
Długości, zagłębienia	2,37 15,50
Odległości	0,00 10,15 13,45 14,55 15,50 2,07

S1

S2

INWESTOR: GMINA MIELNIK		
Ul. Piskowa 38, 17-307 Mielnik		
ADRES INWESTYCJI: Mielnik, dz.nr.: 6225/1 i 6220 obręb Mielnik		
PROFIL PODŁUŻNY (S1 -S2)		SKALA: 1:100/500
		NR RYS: 5
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA:	NR UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚĆ:	DATA: marzec 2016
MGR INŻ. Romaniuk Dariusz		PODPIS: