


PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ
w dz. nr 6241/1 i 5975
SKALA 1:100/500

UWAGA:
*Przed przystąpieniem do
budowy przyłącza w działce,
należy potwierdzić wysokość
istniejącej instalacji z
budynku do studni S5.

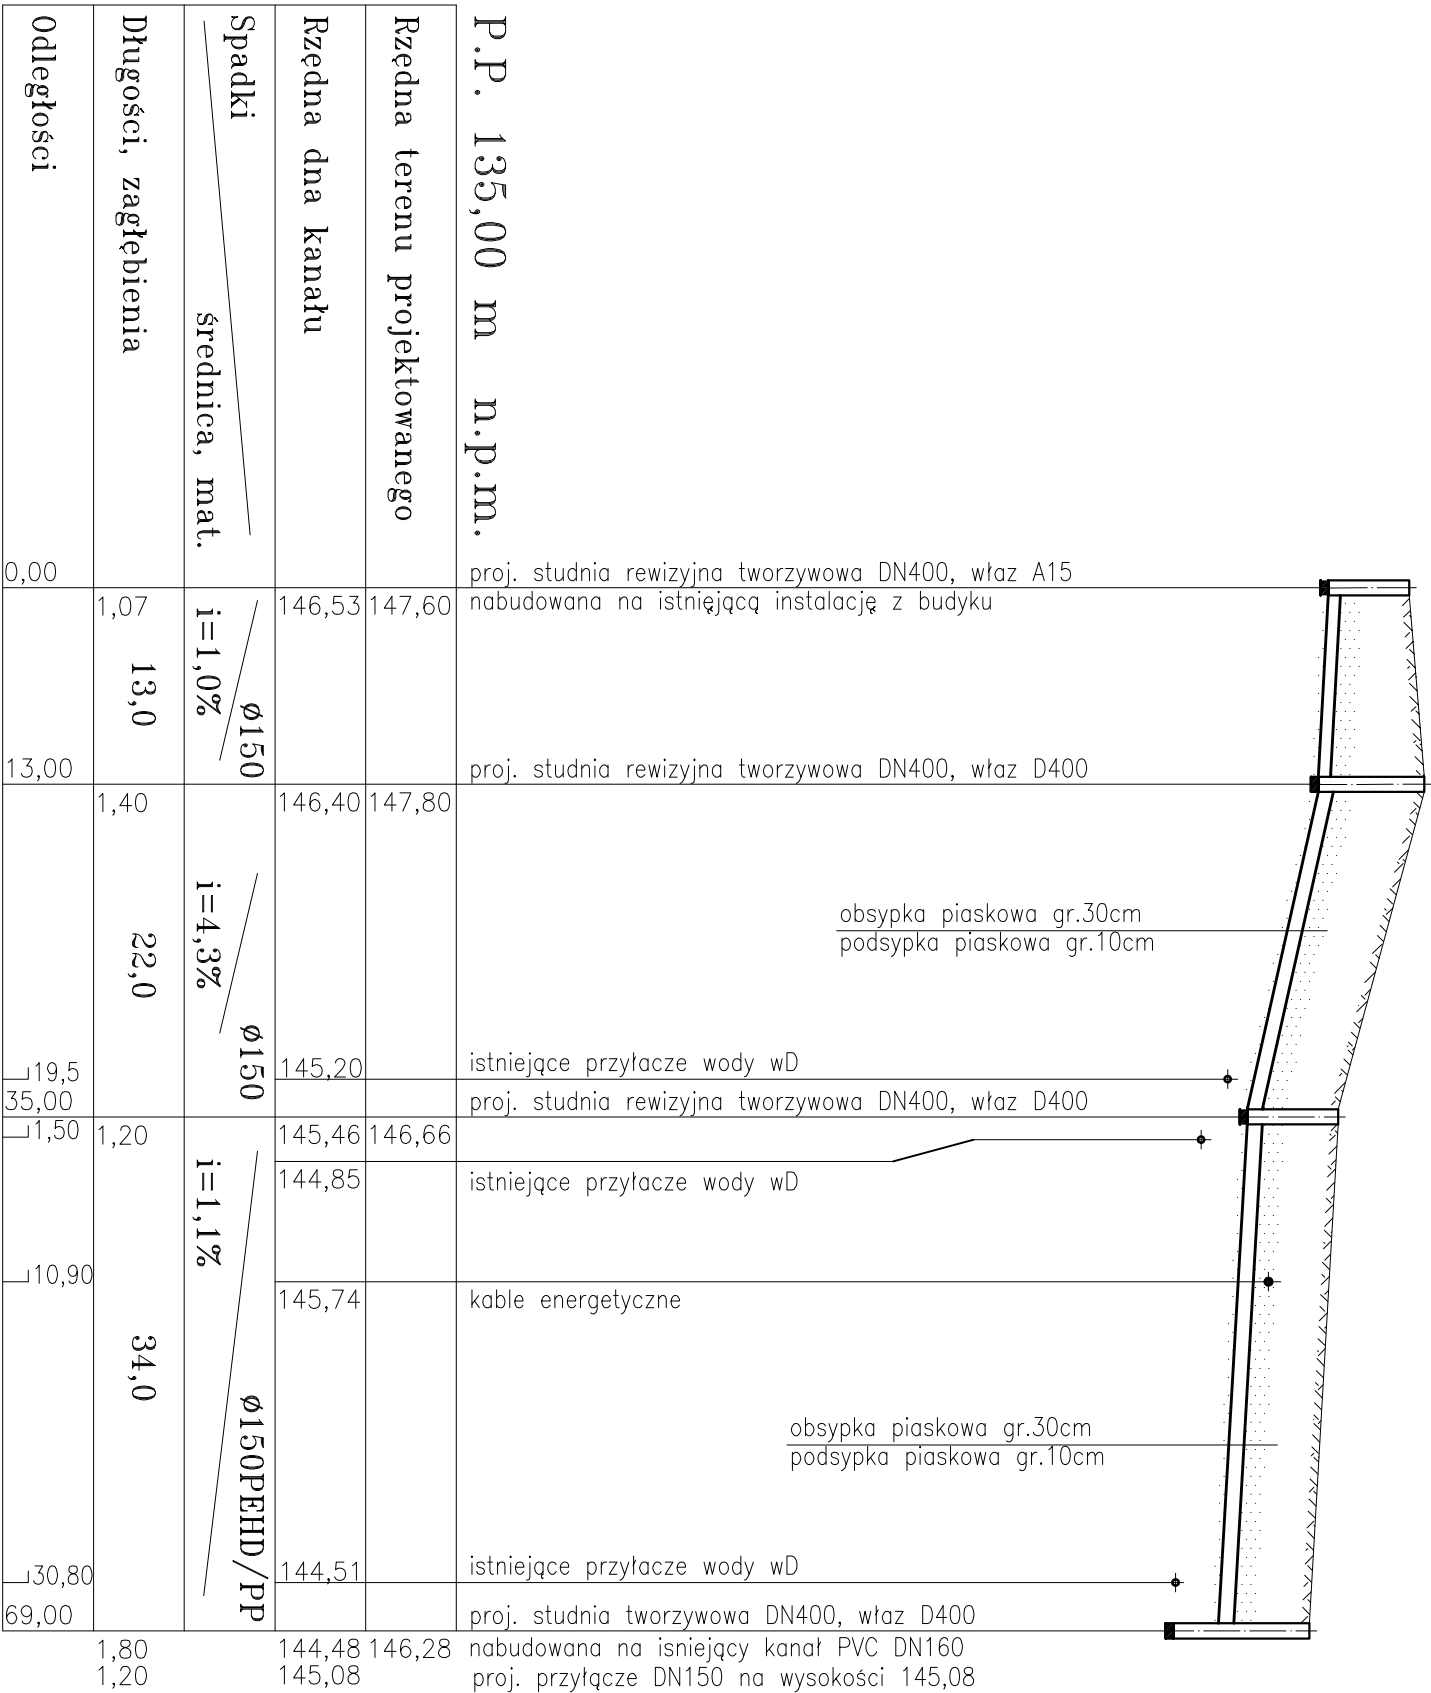

S5

S6

S7

S8

INWESTOR: GMINA MIELNIK			
Ul. Piskowa 38, 17-307 Mielnik			
ADRES INWESTYCJI: Mielnik, dz.nr.: 6241/1 i 5975 obręb Mielnik			
PROFIL PODŁUŻNY (S5 – S8)		SKALA: 1:100/500	NR RYS: 8
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA: NR UPRAWNIEN I SPECJALNOŚĆ:		DATA: marzec 2016	PODPIS:
MGR inż. Romanuk Dorisiz			