


PROFIL KANALIZACJI SANTARNEJ
w dz. nr 5818 i 5872
SKALA 1:100/500

UWAGA:
* Wplecie kanału do istniejącej studni betonowej oznaczonej S5 wykonać poprzez insitu, otwór w ścianie betonowej wykonać "wyłacznie" wiertnicą koronkową na mokro. Nie dopuszcza się rozkuwania płotem udarowym.
* W dz. 5818 należy wykonać około 2,0 m instalacji DN150, łącząc się z instalacją z budynku.

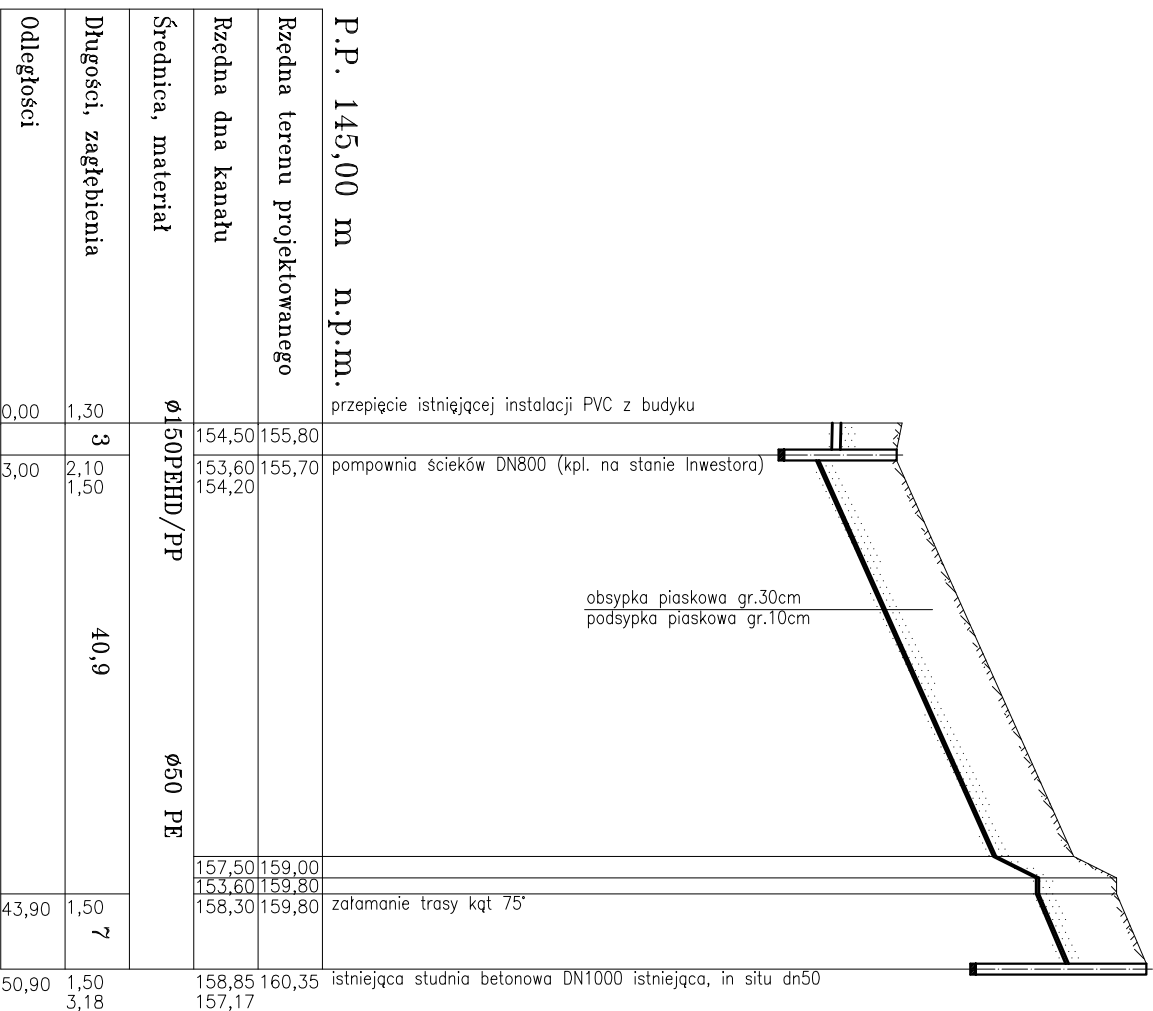

INWESTOR: GMINA MIELNIK Ul. Piskowa 38, 17-307 Mielnik			
ADRES INSTALACJI: Mielnik, dz.nr.: 5818 i 5872 obręb Mielnik			
PROFIL PODŁUŻNY (1 - P1 - S5)		SKALA: 1:100/500	NR RYS: 7
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA: MGR inż. Romanek Doleżal		DATA: marzec 2016	PODPIS: