


1	WSP. WYKON.
2	WSP. WYKON.
3	WSP. WYKON.
4	WSP. WYKON.
5	WSP. WYKON.
6	WSP. WYKON.
7	WSP. WYKON.
8	WSP. WYKON.
9	WSP. WYKON.
10	WSP. WYKON.
11	WSP. WYKON.
12	WSP. WYKON.
13	WSP. WYKON.
14	WSP. WYKON.
15	WSP. WYKON.
16	WSP. WYKON.
17	WSP. WYKON.
18	WSP. WYKON.
19	WSP. WYKON.
20	WSP. WYKON.
21	WSP. WYKON.
22	WSP. WYKON.
23	WSP. WYKON.
24	WSP. WYKON.
25	WSP. WYKON.
26	WSP. WYKON.
27	WSP. WYKON.
28	WSP. WYKON.
29	WSP. WYKON.
30	WSP. WYKON.
31	WSP. WYKON.
32	WSP. WYKON.
33	WSP. WYKON.
34	WSP. WYKON.
35	WSP. WYKON.
36	WSP. WYKON.
37	WSP. WYKON.
38	WSP. WYKON.
39	WSP. WYKON.

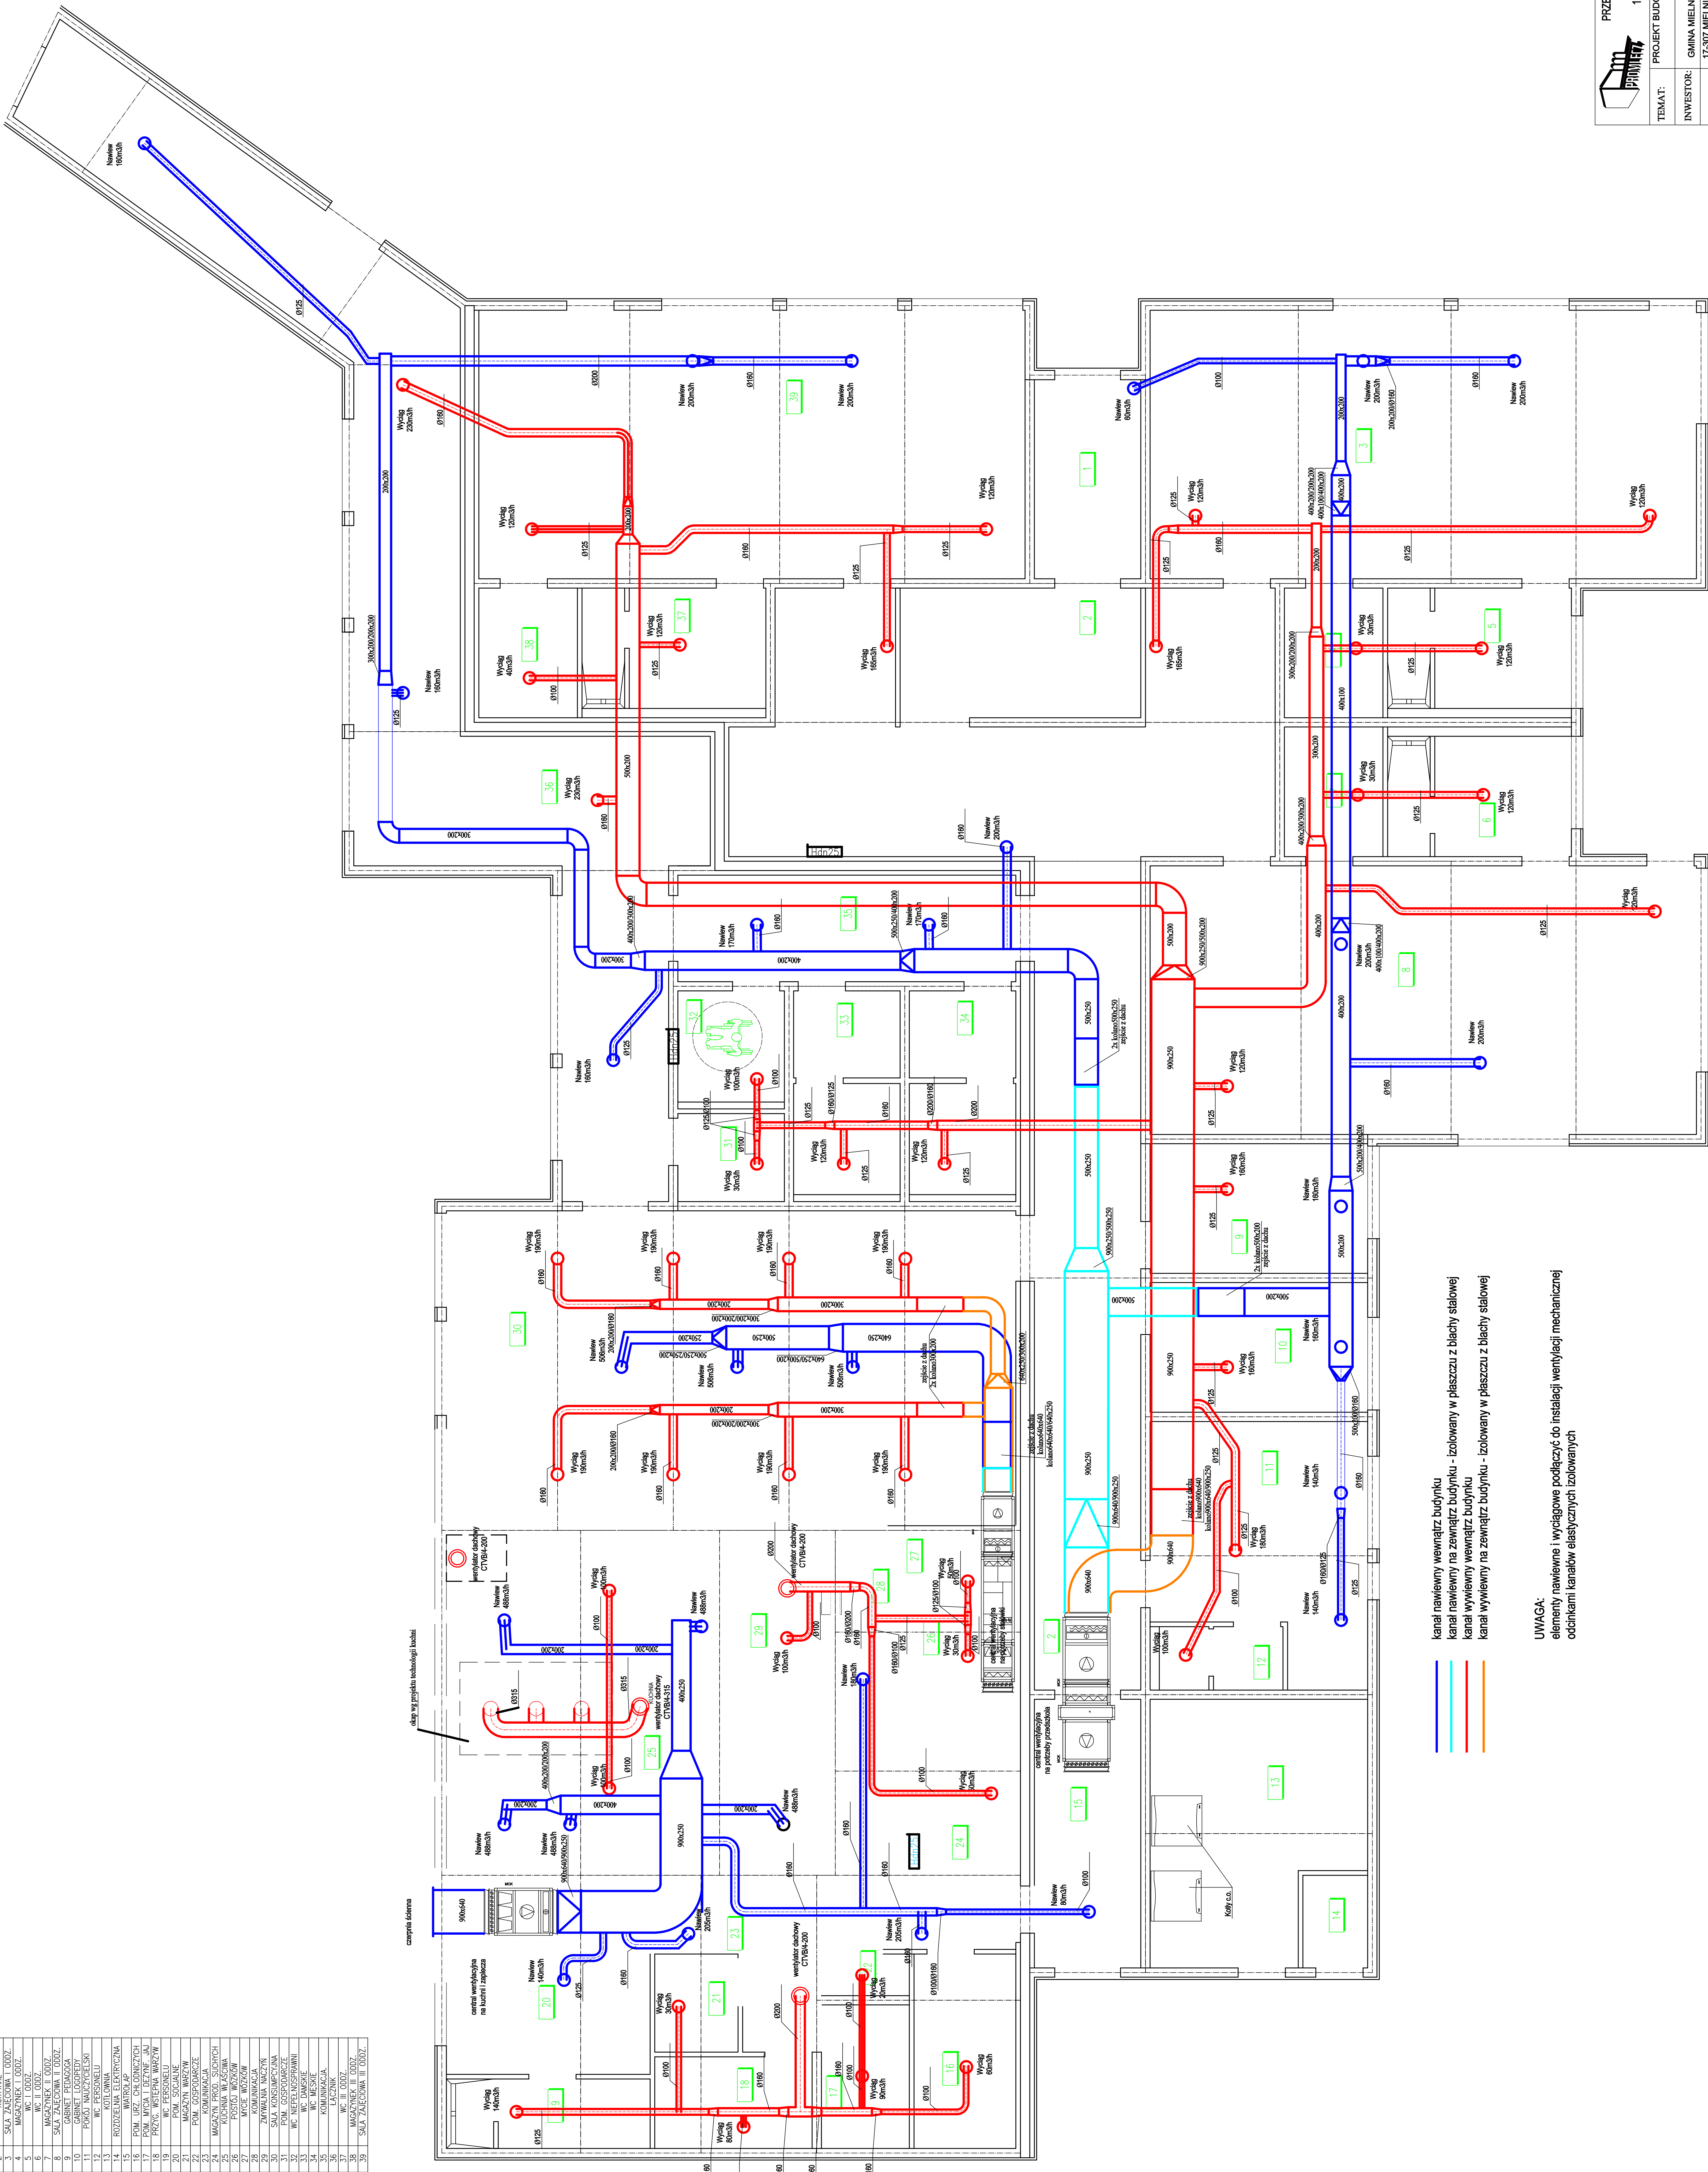

- kanal nawiewny wewnętrzny budynku
- kanal nawiewny na zewnątrz budynku - izolowany w płaszczu z blachy stalowej
- kanal wyciągowy wewnętrzny budynku
- kanal wyciągowy na zewnątrz budynku - izolowany w płaszczu z blachy stalowej

UWAGA:  
elementy nawiewne i wyciągowe podłączyć do instalacji wentylacji mechanicznej  
ociekami kanałów elastycznymi izolowanymi

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA PROMIECZ SP. Z O.O. 15-860 BIAŁYSTOK UL. DĄBROWSKIEGO 28	
INWESTOR:	NR PROJEKTU: 45B-TD-00/S
ADRES:	BRANŻA: Sanitarna
NAZWA KYS:	STADIUM: PW
PROJEKTANT:	NR KYS: S05
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Tomasz Łukowski
	inż. Robert Onoga