


”R-KO”

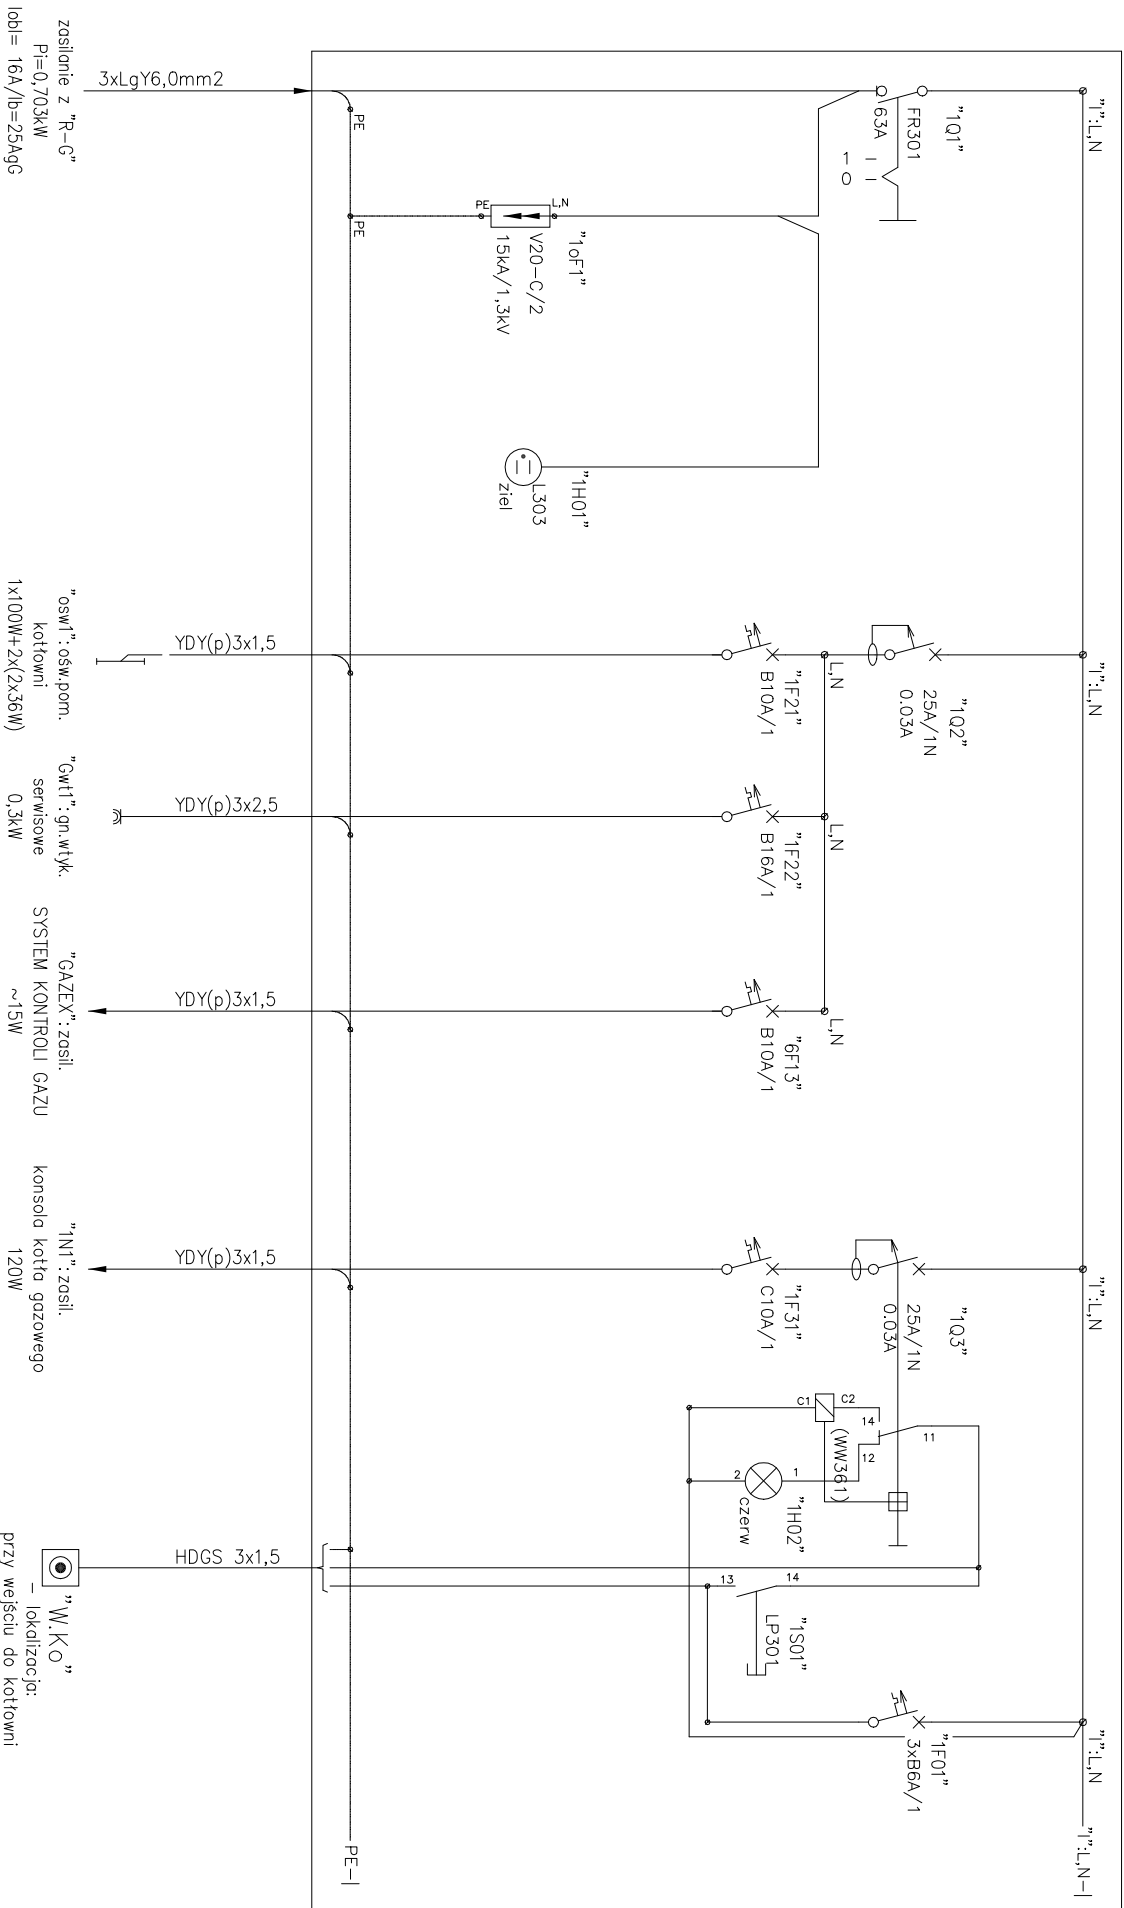

”R-KO”; ZASILANIE OBWODÓW ROZDZIELNICY: KOTŁOWNIA GAZOWA

zasilanie z ”R-G”
P1=0,703kW
Iobl= 16A/Ib=25AgG

”osw1”: osw.pom.
kotłowni
1x100W+2x(2x36W)

”Gwt1”: gn.wtyk.
serwisowe
0,3kW

”GAZEX”: zasil.
SYSTEM KONTROLI GAZU
~15W
(EWENT. OPCJA)

”1N1”: zasil.
konsola kotła gazowego
120W

”W.K.O.”
lokalizacja:
przy wejściu do kotłowni

Nr Dł:		STADIUM:		Tytuł rys.:	
1MIEL		OBJEKT-TENAF: ROZBUDOWA BUD. KINA WRAZ Z ADAPTACJĄ NA ul.Brzeska, MELNIK, dz. nr 6257/1,6257/2		”R-KO”	
2007		PB		SCHEMAT ZASILANIA i ROZDZIAŁU	
Projekant: mgr inż.R.Pińkowski upr.nr 223/84/WBP		II.2007.		E2c.1	