


”RG-TA”

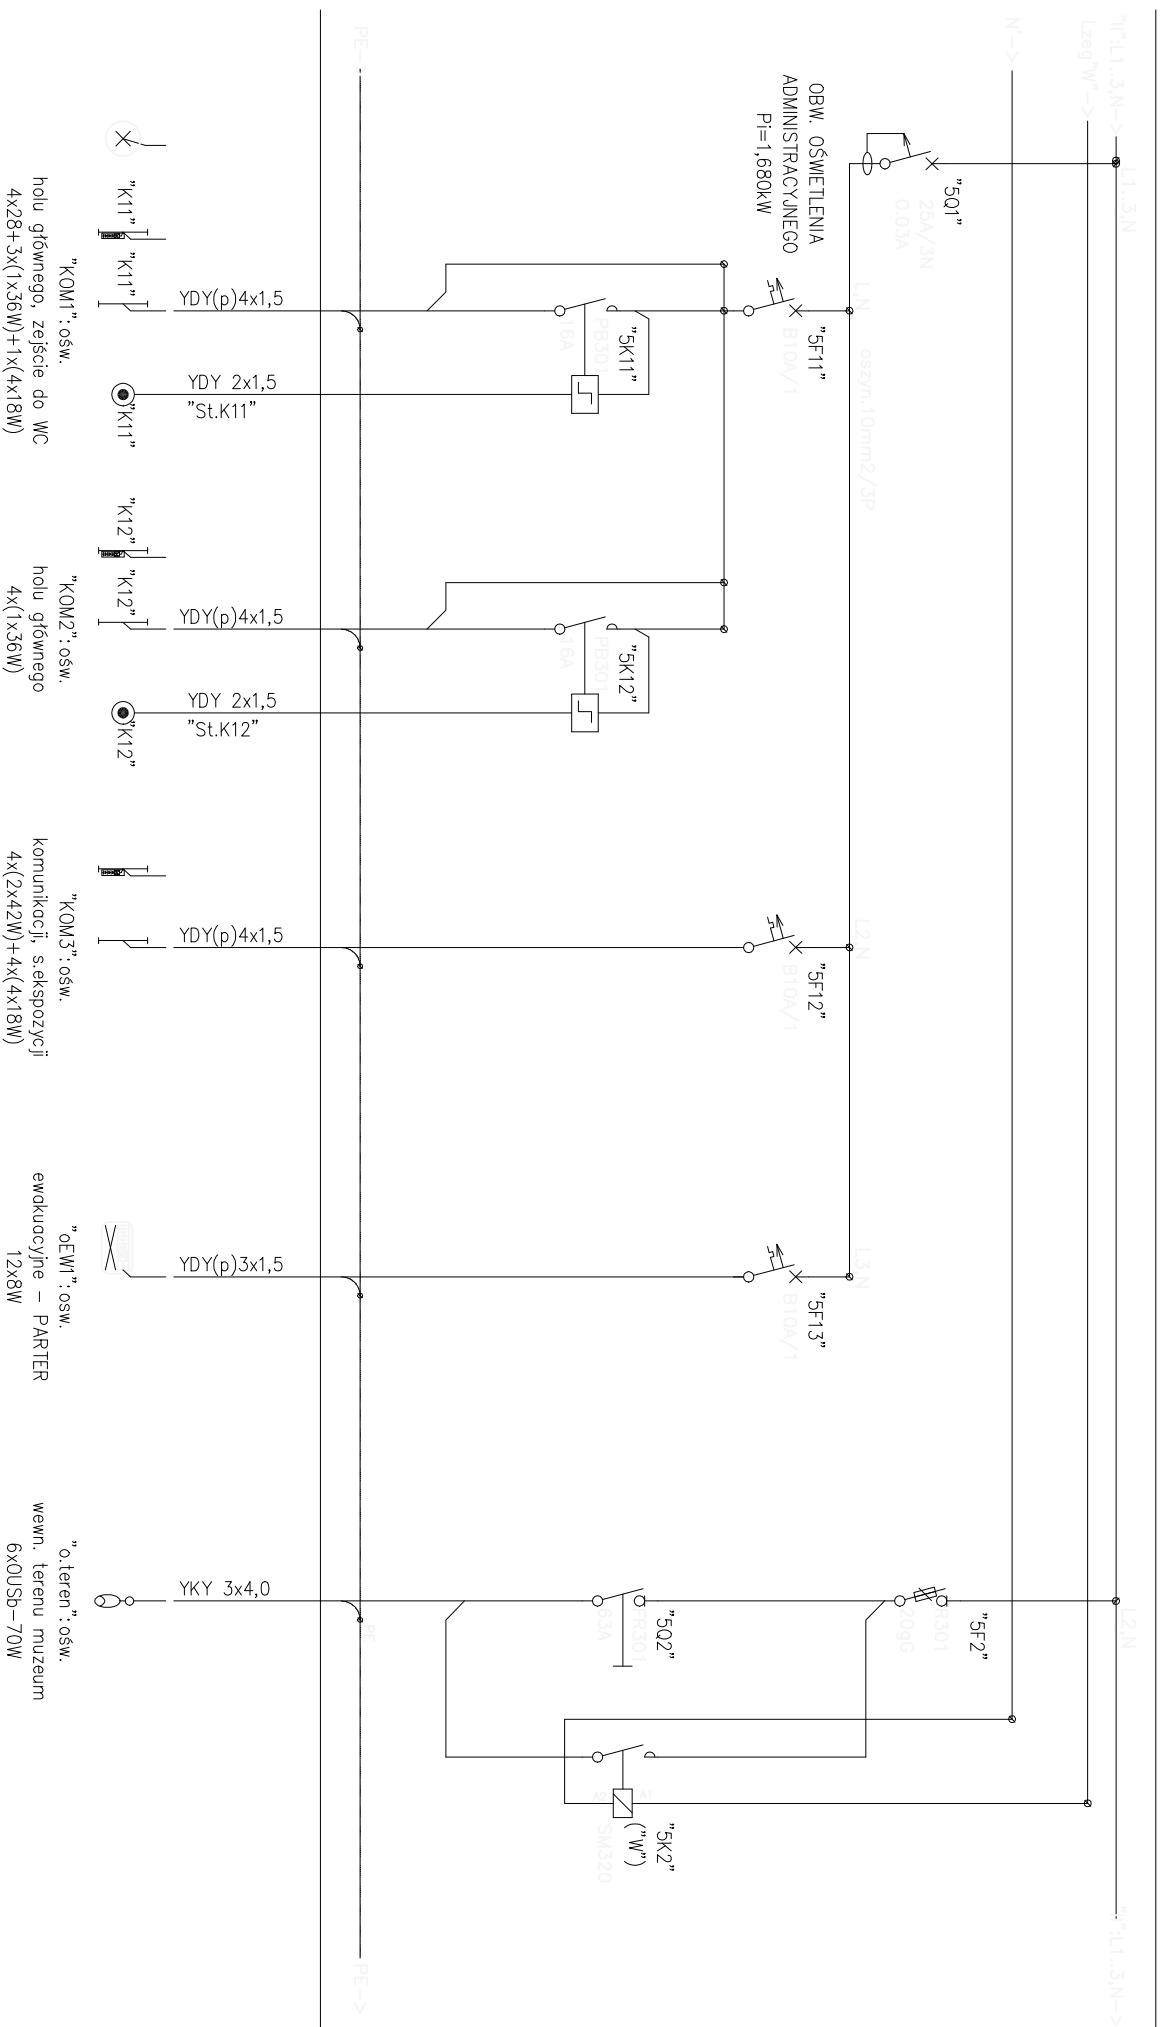

”R-G+T-A”: ZASILANIE OBWODÓW ROZDZIELNICY ADMINISTRACYJNEJ CAŁEGO BUDYNKU