


# INSTALACJA OŚWIETLENIOWA 1:50

|   |                                  |                                  |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 11/TE - YDY 3 x 2,5 / RVS 20n/u  | W PRZESTRZENI<br>MIĘDZYSTROPOWEJ |
| 2 | LO3/TE - YDY 3 x 2,5 / RVS 20n/u |                                  |
| 3 | 11/TE - YDY 3 x 1,5 wt           |                                  |
| 4 | 12/TE - YDY 3 x 1,5 wt           |                                  |
|   | 12/TE - YDY 3 x 1,5 wt           |                                  |

## TYPY OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

|   |       |   |
|---|-------|---|
| A1 - ŚWIETŁÓWKOWA SUFITOWA SZCZELNA 1 x 36W | IP 65 | NP. AQUAFORCE 1 x 36W - THORN                     |
| A2 - ŚWIETŁÓWKOWA SUFITOWA SZCZELNA 2 x 36W | IP 65 | NP. AQUAFORCE 2 x 36W - THORN                     |
| B - ŚWIETŁÓWKOWA BIUROWA 2 x 36W            | IP 40 | NP. DIFFUSALUX II G 2 x 36W T26 PS CL             |
| KŁOSZ OPALOWY - THORN                       |       |   |
| C - ŻAROWA SUFITOWA SZCZELNA                | IP 65 | NP. LEOPARD 2 x 9W TC-L WHI OPAL CP - THORN       |
| D - ŻAROWA KINKIET SZCZELNY                 | IP 65 | NP. LEOPARD 28W 2D WHI OPAL CP - THORN            |
| E - ŻAROWA KINKIET SZCZELNY                 | IP 65 | NP. LOIRE Z OŚLONĄ - LO VIS 1x60WA CL2 PC - THORN |

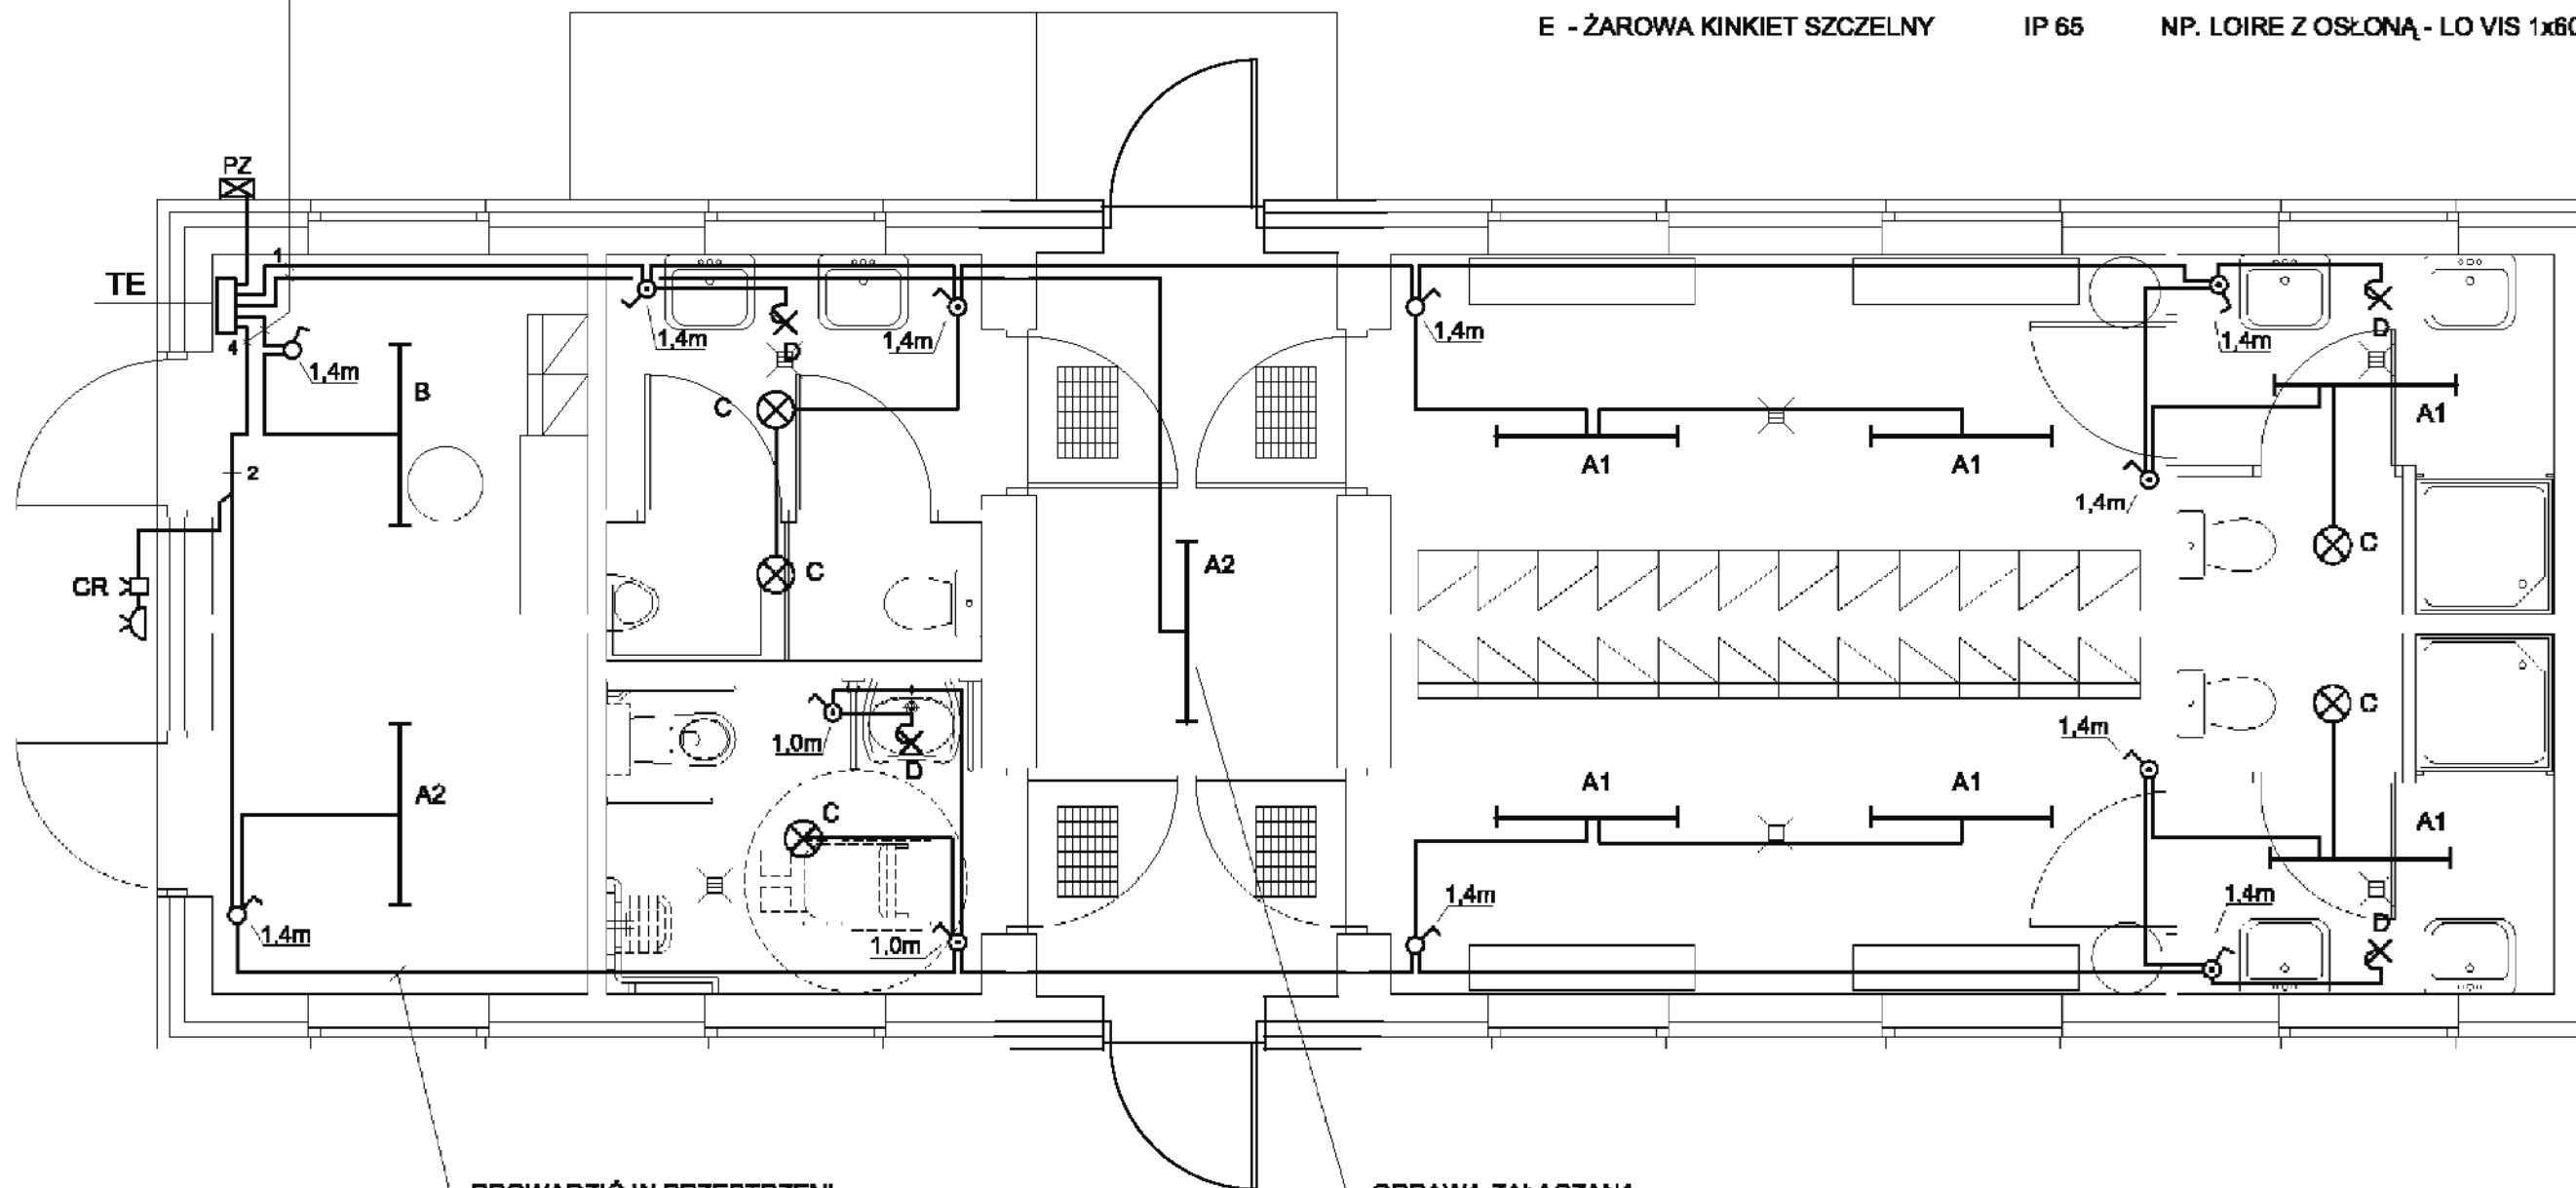

PROWADZIĆ W PRZESTRZENI  
MIĘDZYSTROPOWEJ  
YDY 3 x 1,5/ RVS 20n/u

OPRAWA ZAŁĄCZANA  
WRAZ Z OŚWIECENIEM ZEWN.

**OCHRONA DODATKOWA OD PORAŻEŃ PRĄDEM  
SAMOCZYNNIE ODŁĄCZENIE ZASILANIA**

|   |                                    |  |   |   |         |  |
|---|------------------------------------|--|---|---|---------|--|
| PROJEKTIK   | OPRACOWAŁ:<br>TOMASZ WOJCIECHOWSKI | PROJEKTANT: MARIUSZ STRAŻNIKIEWICZ<br>UPRAWNIENIA BUD. NR GP 7342/1843/94<br>W ZAKRESIE SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | FAZA:   | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY                    |         |  |
|   |                                    |  | BRANŻA:   | ELEKTRYCZNA                                     |         |  |
| STUDIO<br>PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE   |                                    |  | OBIEKT:   | ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012              |         |  |
|   |                                    |  | ADRES:  | MIELNIK, DZ. NR 6112, 6114/17                   |         |  |
|   |                                    |  | INWESTOR:                                       | GMINA MIELNIK<br>ul.PIASKOWA 38, 17-307 MIELNIK |         |  |
|   |                                    |  | BUDYNEK ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH<br>ORLIK 2012 |   |         |  |
|   |                                    |  | RZUT PRZYZIEMIA<br>INSTALACJA OŚWIECZENIOWA     |   |         |  |
|   |                                    |  | SKALA:  | DATA:   | NR RYS: |  |
| Al. Zdobyców Wąlu Pomorskiego 72b/19, 78-600 Wałcz<br>e-mail: projektstudio@wp.pl, tel. 510 588 268 |                                    |  | 1:50  | 03.2012   | E-1     |  |