


Wpaz ?eliwny 40T

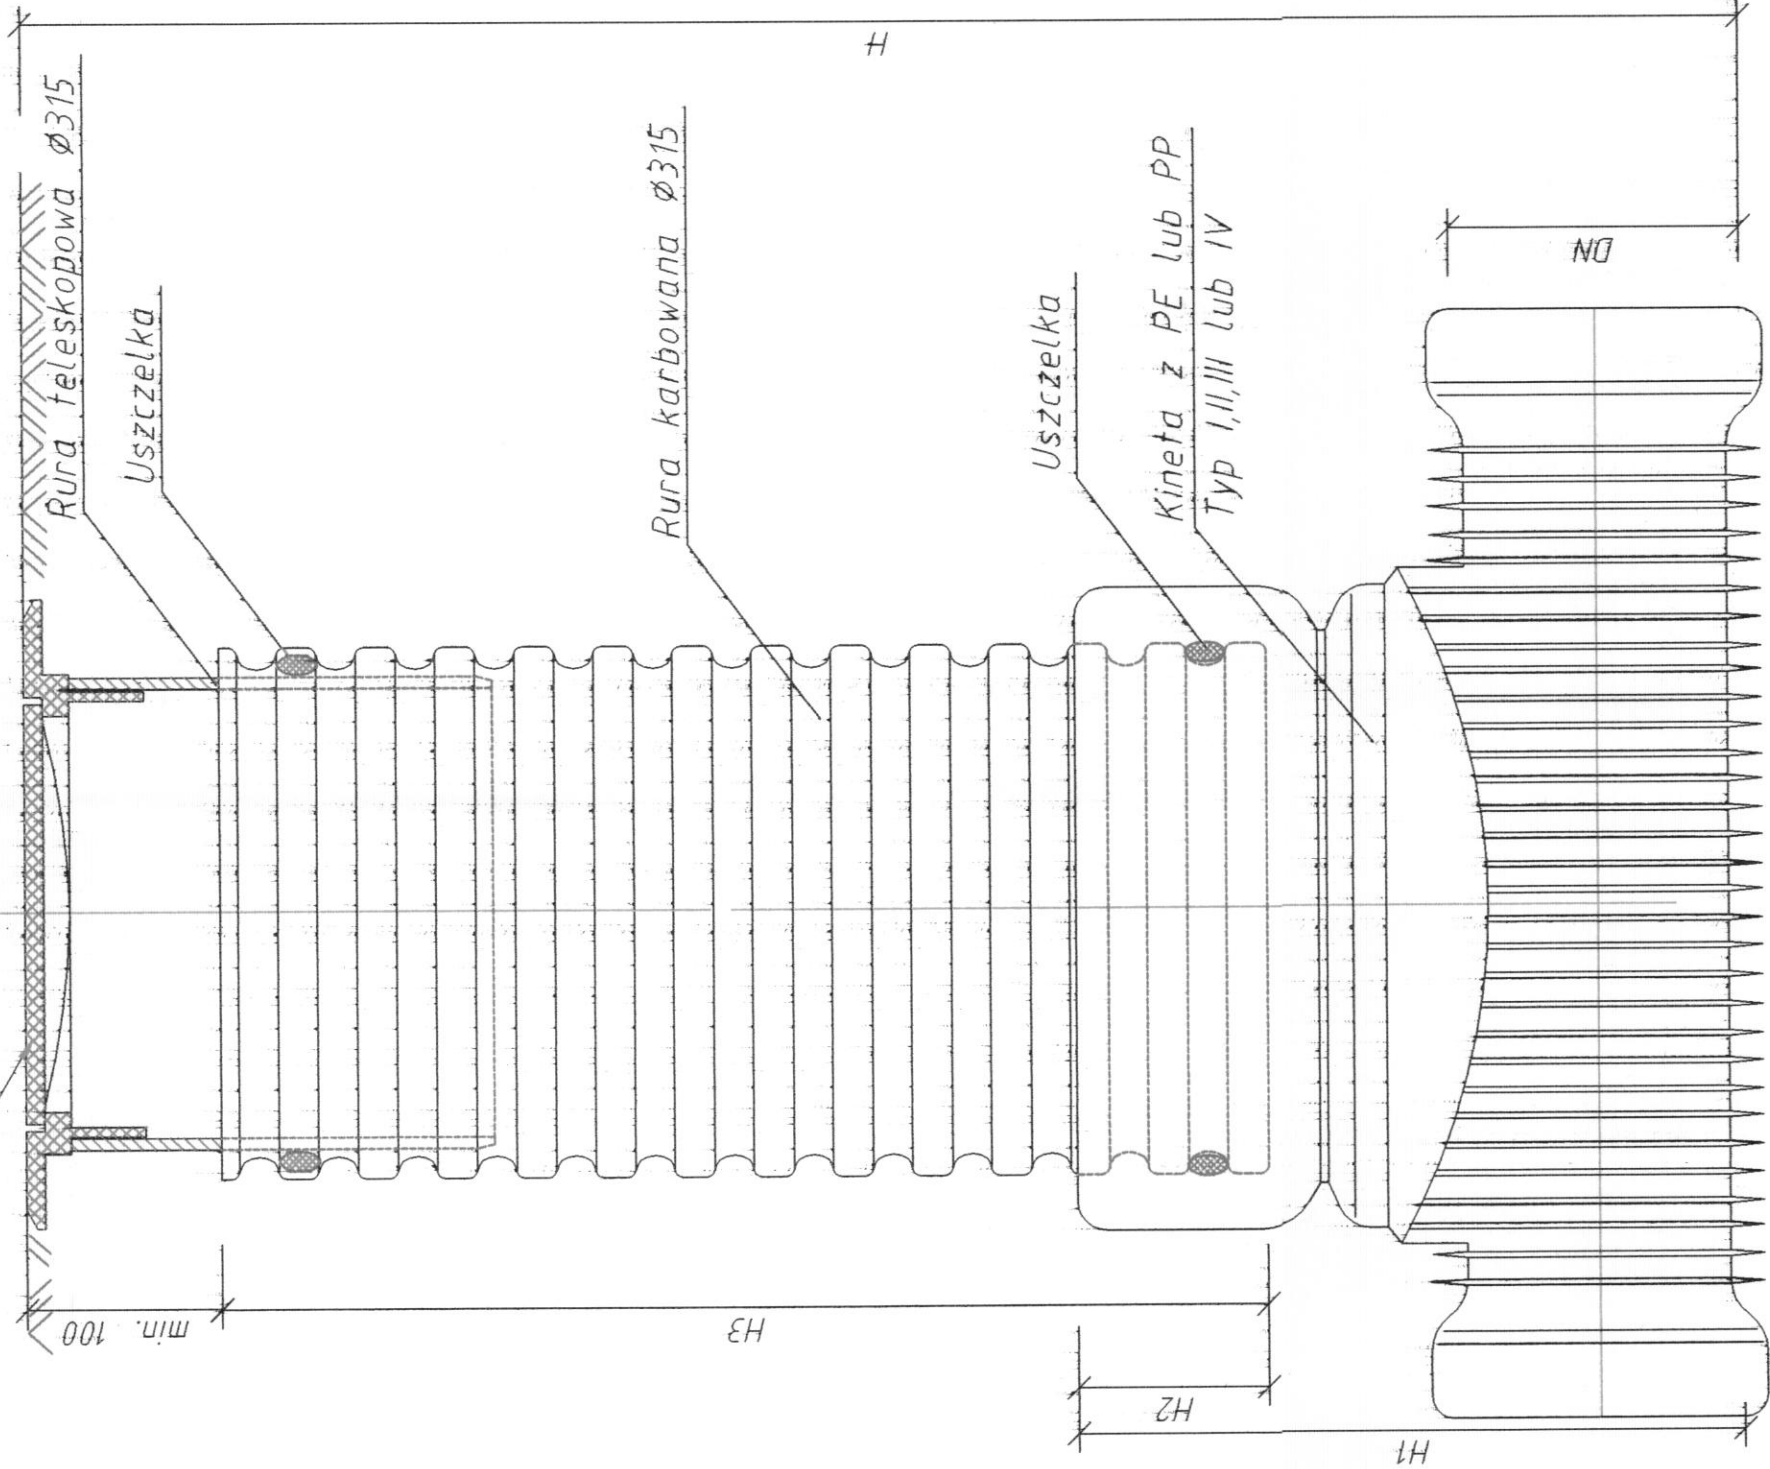

Schemat studni Ø425 PVC niewłazowej.

Prowad autorskie zastrzeżenia. Kopiowanie bez zgody autora zastrzeżone.

PHU "Czyste Środowisko" Wojciech Nowak 08-110 Siebiec ul. Budowlana 30, tel. fax (025) 644-40-47		INWESTOR Urząd Gminy Miejski ul. Piaskowa 38 17-307 Miejski
OBIEKT	Siódka kanalizacji sanitarnej z przyłączami	BRANŻA Instalacje i sieci sanitarne
LOKALIZACJA	Miejscowość Miejski Gmina Miejski Starego Sieniatycza woj. podlaskie	NR RYS. 84
STADIUM P.B.	TREŚĆ Schemat studzienki Ø425 PVC niewłazowej	SKALA
PROJEKTANT	mgr inż. Michał Gajda	DATA
OPRACOWAŁ	mgr inż. Marcin Sienicki	06.2008r