

Mielnik, 26.07.2012 r.

ZP-O.271.11.2.2012

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku - II etap - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku"

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 8 czerwca 2010 r. nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), przekazuję treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Urzędu Gminy Mielnik, wraz z wyjaśnieniami:

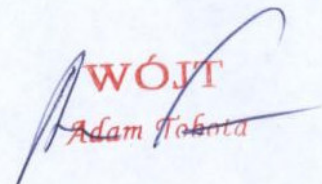
Pytania Wykonawcy nr 1 z dnia 26 lipca 2012 roku:

Pytanie nr 1

1Czy rurowciąg tłoczny z rur PEHD dn110 należy ułożyć w osłonie? Na mapach rurowciąg jest oznaczony jako leżący w osłonie, natomiast w przedmiarze nie ma wzmianki o osłonie do tego rurowciągu. Czy jeżeli zamawiający wymaga osłony rurowciągu, to czy dopuszcza zastosowanie zamiennie rury PE RC, zamiast zwykłego PE z osłoną stalową.

Odpowiedź do pytania nr 1

Rurowciąg tłoczny z rur PEHD dn110 należy ułożyć w osłonie o dwie dymensje większej. Nie dopuszcza się zamiany PEHD na PE RC celem rezygnacji z rury osłonowej.


WÓJT
Adam Tokota