


RZUT DACHU SKALA 1:100



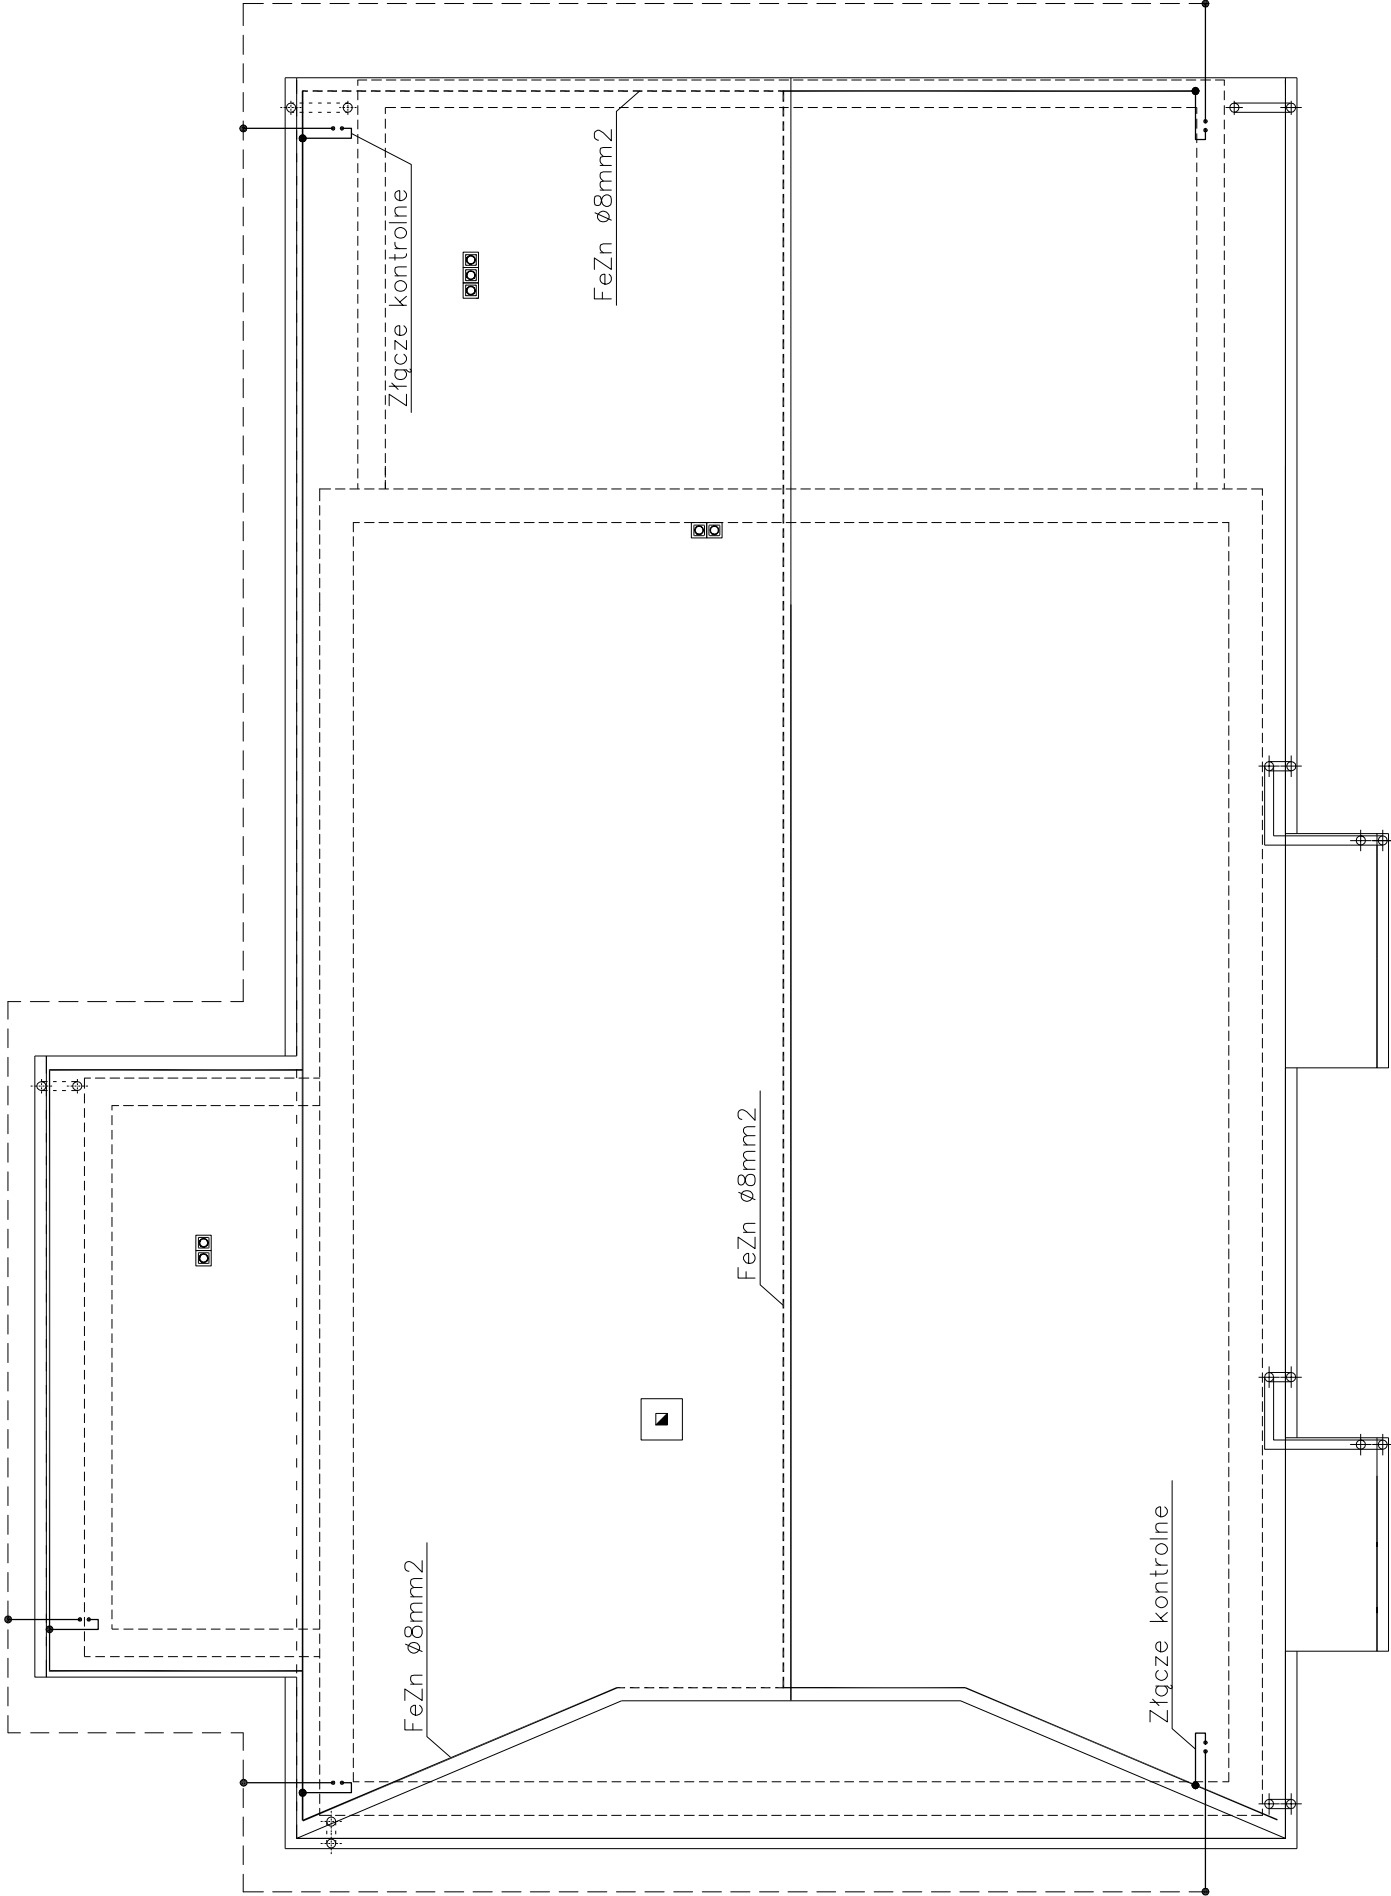

LEGENDA:

Uziom otokowy prowadzić w ziemi na głębokości 0,7 m w odległości 1,0 Omod fundamentów budynku.

Złącza kontrolne należy instalować w obudowach izolacyjnych węskowych 150x150x100mm zabudowanych na wys. 0,3m od poziomu terenu.

Przewody odprowadzające wykonane przewodem FeZnø8mmmm należy układać w rurkach PCV o gr. ścianki min 5mm.

|  |   |   |
|--|---|---|
|   | <b>Biuo Projektów:</b><br>Graficad<br>07-420 Kadzidło<br>ul. Targowa 29<br>tel. 506760344<br>e-mail: graficad@o2.pl | <b>Inwestor:</b><br><br>Gmina Mielnik<br>17-307 Mielnik, ul. Piaskowa 38<br>NIP 5441438389 |
| <b>Inwestycja:</b>   | ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI OKSIUTYCZE O POMIESZCZENIE<br>GARAŻU NA SAMOCHÓD STRAŻACKI, SANITARIATY        |   |
| <b>Lokalizacja:</b>  | DZIAŁKA 263 WE WSI OKSIUTYCZE   |   |
| <b>Projektant:</b>   | IMIĘ I NAZWISKO<br>tech. Edward Czajkowski  | NR UPRAWNIENI<br>83/81/OL<br>PODPIS   |
| <b>Nazwa Rysunku:</b>  | RZUT DACHU<br>Rysunek nr<br>3   |   |
| <b>Strona</b>  | <b>Faza projektu</b><br>ELEKTRYCZNA<br>PROJ. BUD.   | <b>Data</b><br>03.2012<br>Skala<br>1:100  |
| <b>Uwagi:</b> Należy dokonywać dokumentacji i budowy jej części, nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich. |   |   |